Серия 5.905-18.05 вып. 1

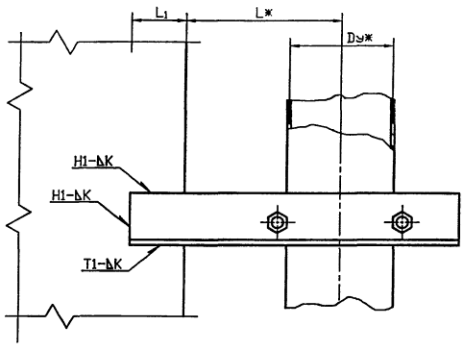


| Обозначение | Условный проход Dy, мм | L*, мм | $L_1$, мм | ΔK, мм | Масса ед., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| УКГ 9.00 | 50 | 100 | $55_{-5}$ | $4^{+1}$ | 0,86 |
| -01 | 65 | | | | 1,15 |
| -02 | 80 | | | | 1,19 |
| -03 | 100 | 150 | | | 1,60 |
| -04 | 150 | 200 | $75_{-5}$ | $5^{+1}$ | 3,79 |
| -05 | 200 | 250 | | | 6,63 |
| -06 | 250 | 300 | $85_{-5}$ | $6^{+1}$ | 10,87 |
| -07 | 300 | 350 | | | 15,11 |
| -08 | 400 | 450 | | | 20,23 |
| -09 | 500 | 550 | | | 24,20 |

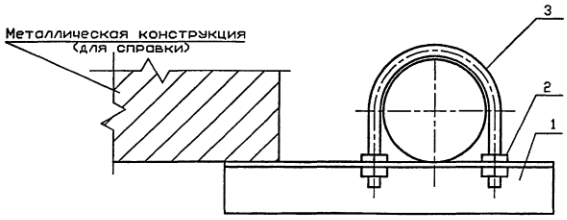


1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80*.
2.* Размеры для справок

| Изм. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Василенко | | 07.05 |
| Разраб. | | Тарасенко | | 07.05 |
| Пров. | | Крючков | | 07.05 |
| Н. контр. | | Панасенко | | 07.05 |
| Утв. | | Корж | | 07.05 |

# УКГ 9.00 СБ

Крепление вертикального газопровода Dy 50...500 мм к металлическим конструкциям. Сборочный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | См. табл. | — |
| Лист | Листов 1 | |

СПКБ "Газпроект"

Копировал

Формат А3

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N дубл. | Подпись и дата | Инв. N подл.

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на исполнение УКГ 9.00 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | | | | | | | | | |
| А3 | | | УКГ 9.00 СБ | Сборочный чертеж | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| А3 | | | | Общие указания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | Детали | | | | | | | | | | | |
| А4 | | 1 | УКГ 4.03 | Уголок | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -03 | Уголок | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -04 | Уголок | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -07 | Уголок | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | -10 | Уголок | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | -13 | Уголок | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | -16 | Уголок | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | -24 | Уголок | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | -25 | Уголок | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | -30 | Уголок | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | – | Стандартные изделия | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70* | 4 | | | | | | | | | | |

| Изм. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Василенко | | 07.05 |
| Разраб. | | Тарасенко | | 07.05 |
| Пров. | | Крючков | | 07.05 |
| Н. контр. | | Панасенко | | 07.05 |
| Утв. | | Корж | | 07.05 |

УКГ 9.00

Крепление вертикального газопровода Ду 50...500 мм к металлическим конструкциям

| Лит. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

СПКБ "Газпроект"

Копировал Формат А4

| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на исполнение УКГ 9.00 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70* | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | | Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70* | | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70* | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70* | | | | | | | | | 4 | 4 | |
| | | | | Шайба 10.02 ГОСТ 11371-78* | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78* | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | | Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78* | | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78* | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78* | | | | | | | | | 4 | 4 | |
| | | 3 | | Хомут 60- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | Хомут 80- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Хомут 90- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Хомут 110- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | Хомут 160- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | Хомут 225- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | Хомут 275- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | Хомут 330- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | Хомут 430- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | Хомут 540- Ст3сп ГОСТ 24137-80 | | | | | | | | | | 1 | |

| Изм. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|

УКГ 9.00

Лист 2

Копировал Формат А4

36